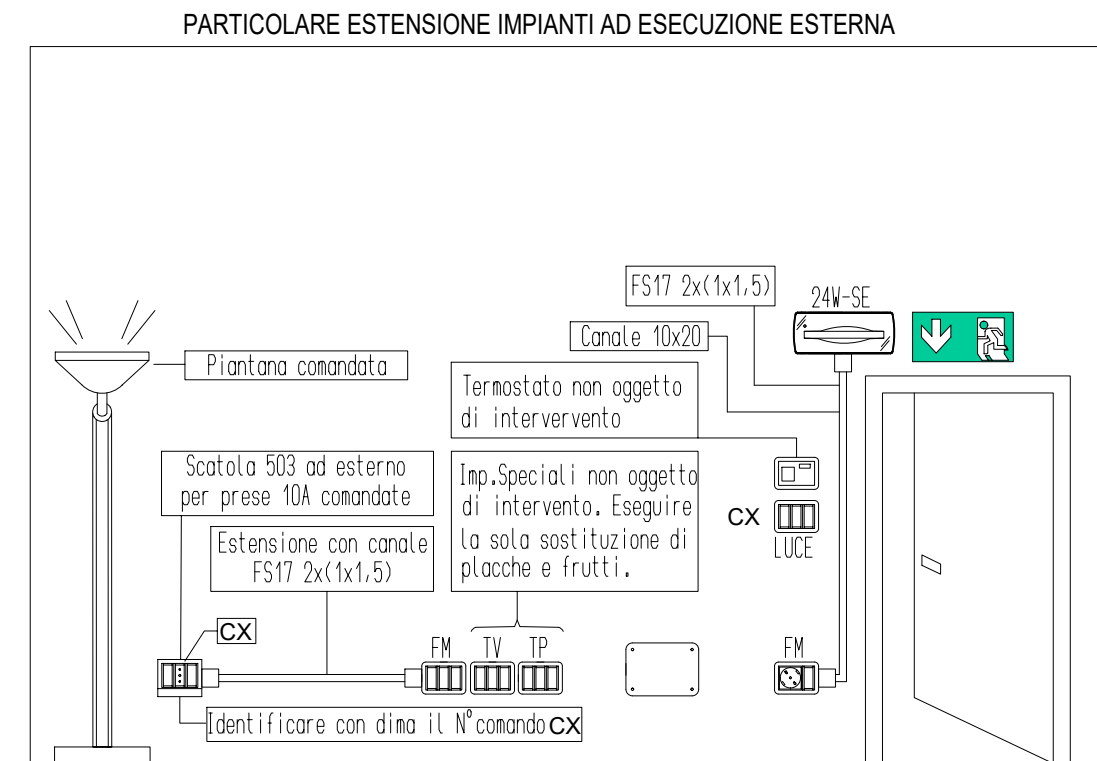
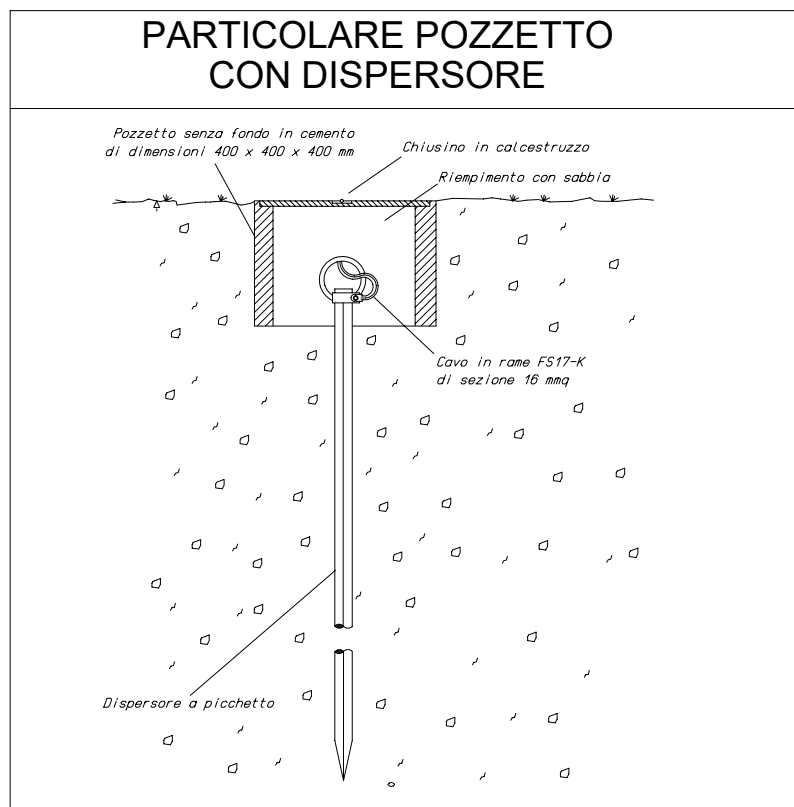


POSTO IN VIA GALLIERA n. 2
STRALCIO n. 1 - CUP G77H21082710002

OGGETTO: VILLA SALINA, CORPO CENTRALE: STATO DI PROGETTO

[illegible]

SEZIONI MINIME DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE	
Sezione dei conduttori di fase dell'impianto	Sezione minima del corrispondente conduttore di protezione
$S_{fase}(mm^2)$	$S_p(mm^2)$
$S \leq 16$	$S_p = S$
$16 < S \leq 35$	16
$S \geq 35$	$S_p = S/2$
Conduttore di protezione non facente parte della conduttura dei conduttori di fase	$S_p = 2.5$ (con protezione meccanica) $S_p = 4$ (senza protezione meccanica)

Rtot 1An<50V

